


СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
6837П "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕОБОРУЖЕНИЕ СБОРНОГО НЕФТЕПРОВОДА "ПРОМ. ПЛОЩАДКА №2 – УПСВ "ГОРБАТОВСКАЯ",
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДУБОВЫЙ УМЕТ И ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

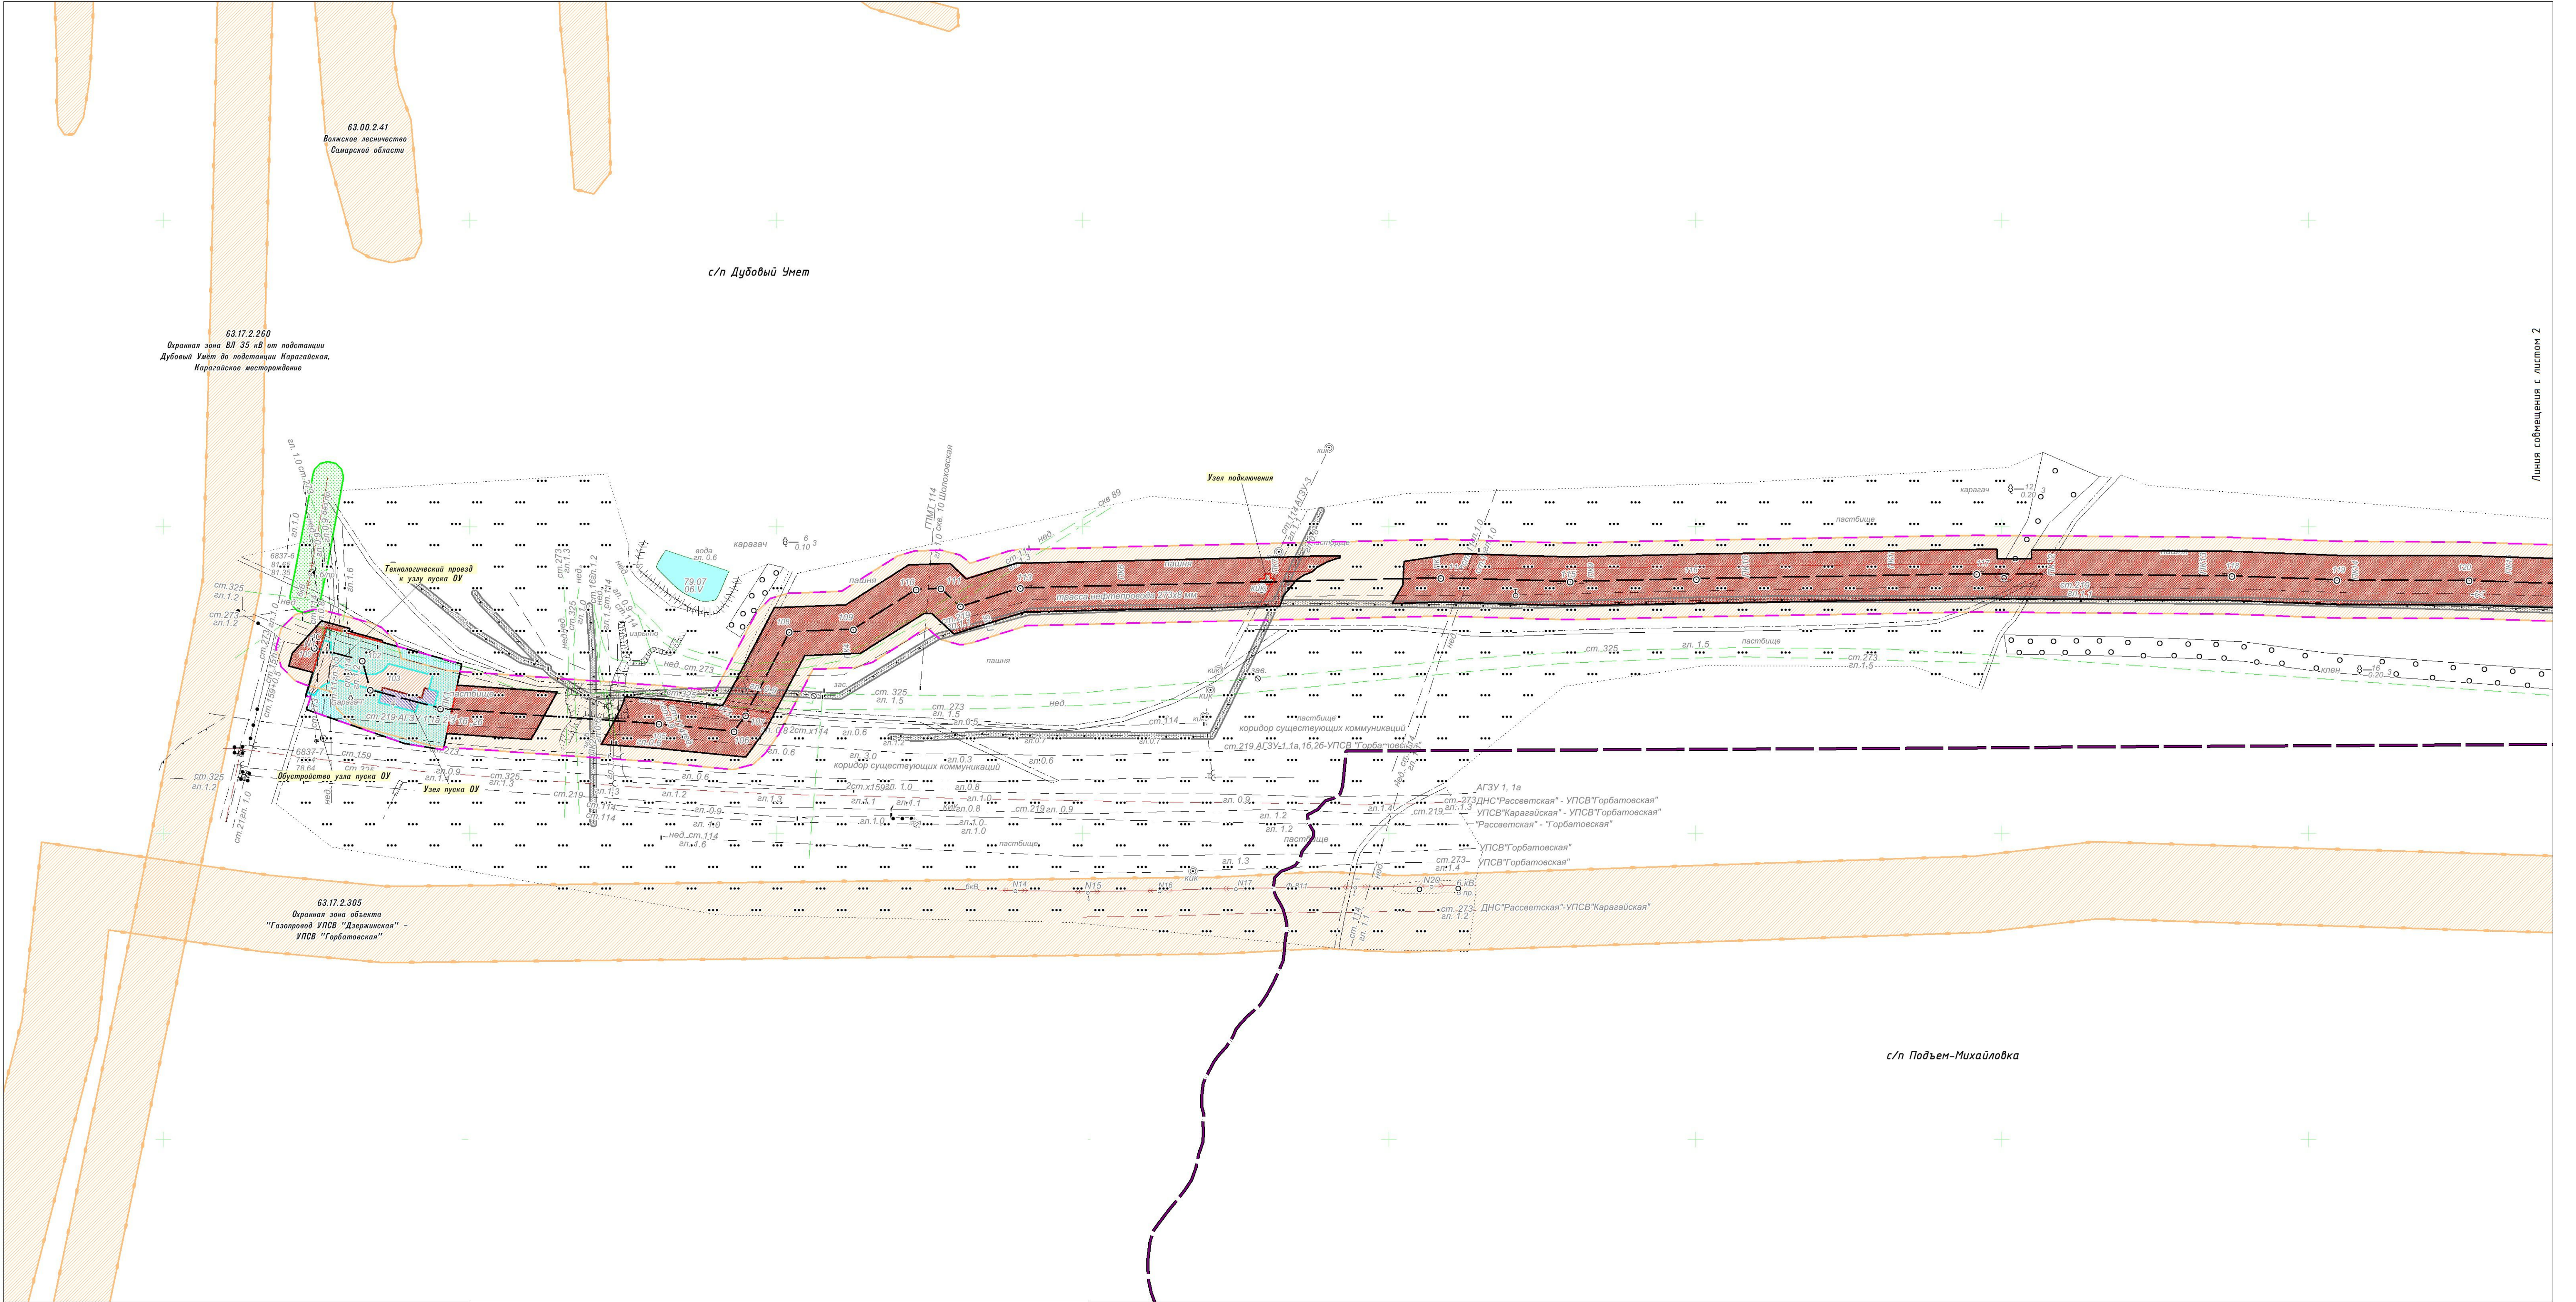

- Условные обозначения:
- границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки
 - граница зоны планируемого размещения линейных объектов
 - граница сельских поселений
 - трасса существующего нефтепровода
 - проектируемая трасса ВЛ-6кВ
 - проектируемая трасса нефтепровода
 - проектируемая трасса кабеля ГАЗ
 - трасса ЛЭП высокого напряжения
 - трасса ЛЭП низкого напряжения
 - трасса кабеля связи
 - Границы зон планируемого размещения линейных объектов:
 - Обустройство узла приема СОД, УПСВ "Горбатовская"
 - Обустройство узла пуска ОУ
 - Площадка входа
 - Площадка выхода
 - Площадка для раскладки плети
 - Технологический проезд к площадке КТП
 - Технологический проезд к узлу приема ОУ

- Технологический проезд к узлу пуска ОУ
- Трасса ВЛ-6 кВ
- Трасса линии антодного заземления
- Трасса сборного трубопровода
- УПСВ "Горбатовская"
- Узел запорной арматуры
- Узел подключения
- Узел приема СОД
- Узел пуска ОУ
- Границы зон с особыми условиями использования территорий:
- Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона трассы ЛЭП высокого напряжения
- Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона трассы ЛЭП низкого напряжения
- Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона трассы кабеля связи
- Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона ВЛ-6кВ
- Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона кабеля ГАЗ
- Зона с особыми условиями использования территории – охранная зона нефтегазосборного трубопровода
- Волжское лесничество Самарской области

- Примечания:
- Согласно Постановлению правительства РФ от 24 февраля 2009 г. №160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона воздушных линий электропередачи с проектным номинальным классом напряжения от 1 до 20 кВ составляет 10 м по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов. В охранных зонах запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу объектов электросетевого хозяйства, в том числе привести к их повреждению или уничтожению, и (или) повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан и имуществу физических или юридических лиц, а так же повлечь нанесение экологического ущерба и возникновение пожаров.
 - Вдоль подземных кабельных линий электропередачи – по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра.
 - Согласно Постановлению Госгортехнадзора РФ от 23 ноября 1994 г. №61 «Правила охраны магистральных трубопроводов» охранная зона вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих нефть, природный газ, нефтепродукты, нефтяной и искусственный углеводородные газы – в виде участка земли, составляет 25 м от оси трубопровода с каждой стороны. В охранных зонах трубопроводов запрещается производить всякого рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо привести к их повреждению.
 - Объектом культурного наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, а также объектов, обладающих признаками ОКН, на обследованном участке не имеются.
 - ООПТ местного, регионального, федерального значения отсутствуют.
 - Границы зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащие переносу (перустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.
- Границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов, подлежащих переносу (перустройству) из зон планируемого размещения линейных объектов отсутствуют.

Заказчик: АО «Самаранефтегаз»				6837П "Техническое перевооружение сборного нефтепровода "Пром. Площадка №2 - УПСВ "Горбатовская", на территории муниципального района Волжский в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка		
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата	Раздел 3	Статус
Разработчик	Исполнитель	Проверенный	Директор	2020	Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть	Лист
Проверенный	Исполнитель	Проверенный	Директор	2020	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий	Лист
И.контр.сиг.	И.контр.сиг.	И.контр.сиг.	И.контр.сиг.	И.контр.сиг.	Масштаб 1:12000	Лист
				ООО «СамараНИИнефть»		
				Формат А1		

Горьменьне с листом 1





СХЕМА ГРАНИЦ ЗОН С ОСОБЫМИ УСЛОВИЯМИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИЙ
6837П "ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕООРУЖЕНИЕ СБОРНОГО НЕФТЕПРОВОДА "ПРОМ. ПЛОЩАДКА №2 – УПСВ "ГОРБАТОВСКАЯ"",
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ В ГРАНИЦАХ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ДУБОВЫЙ УМЕТ И ПОДЪЕМ-МИХАЙЛОВКА

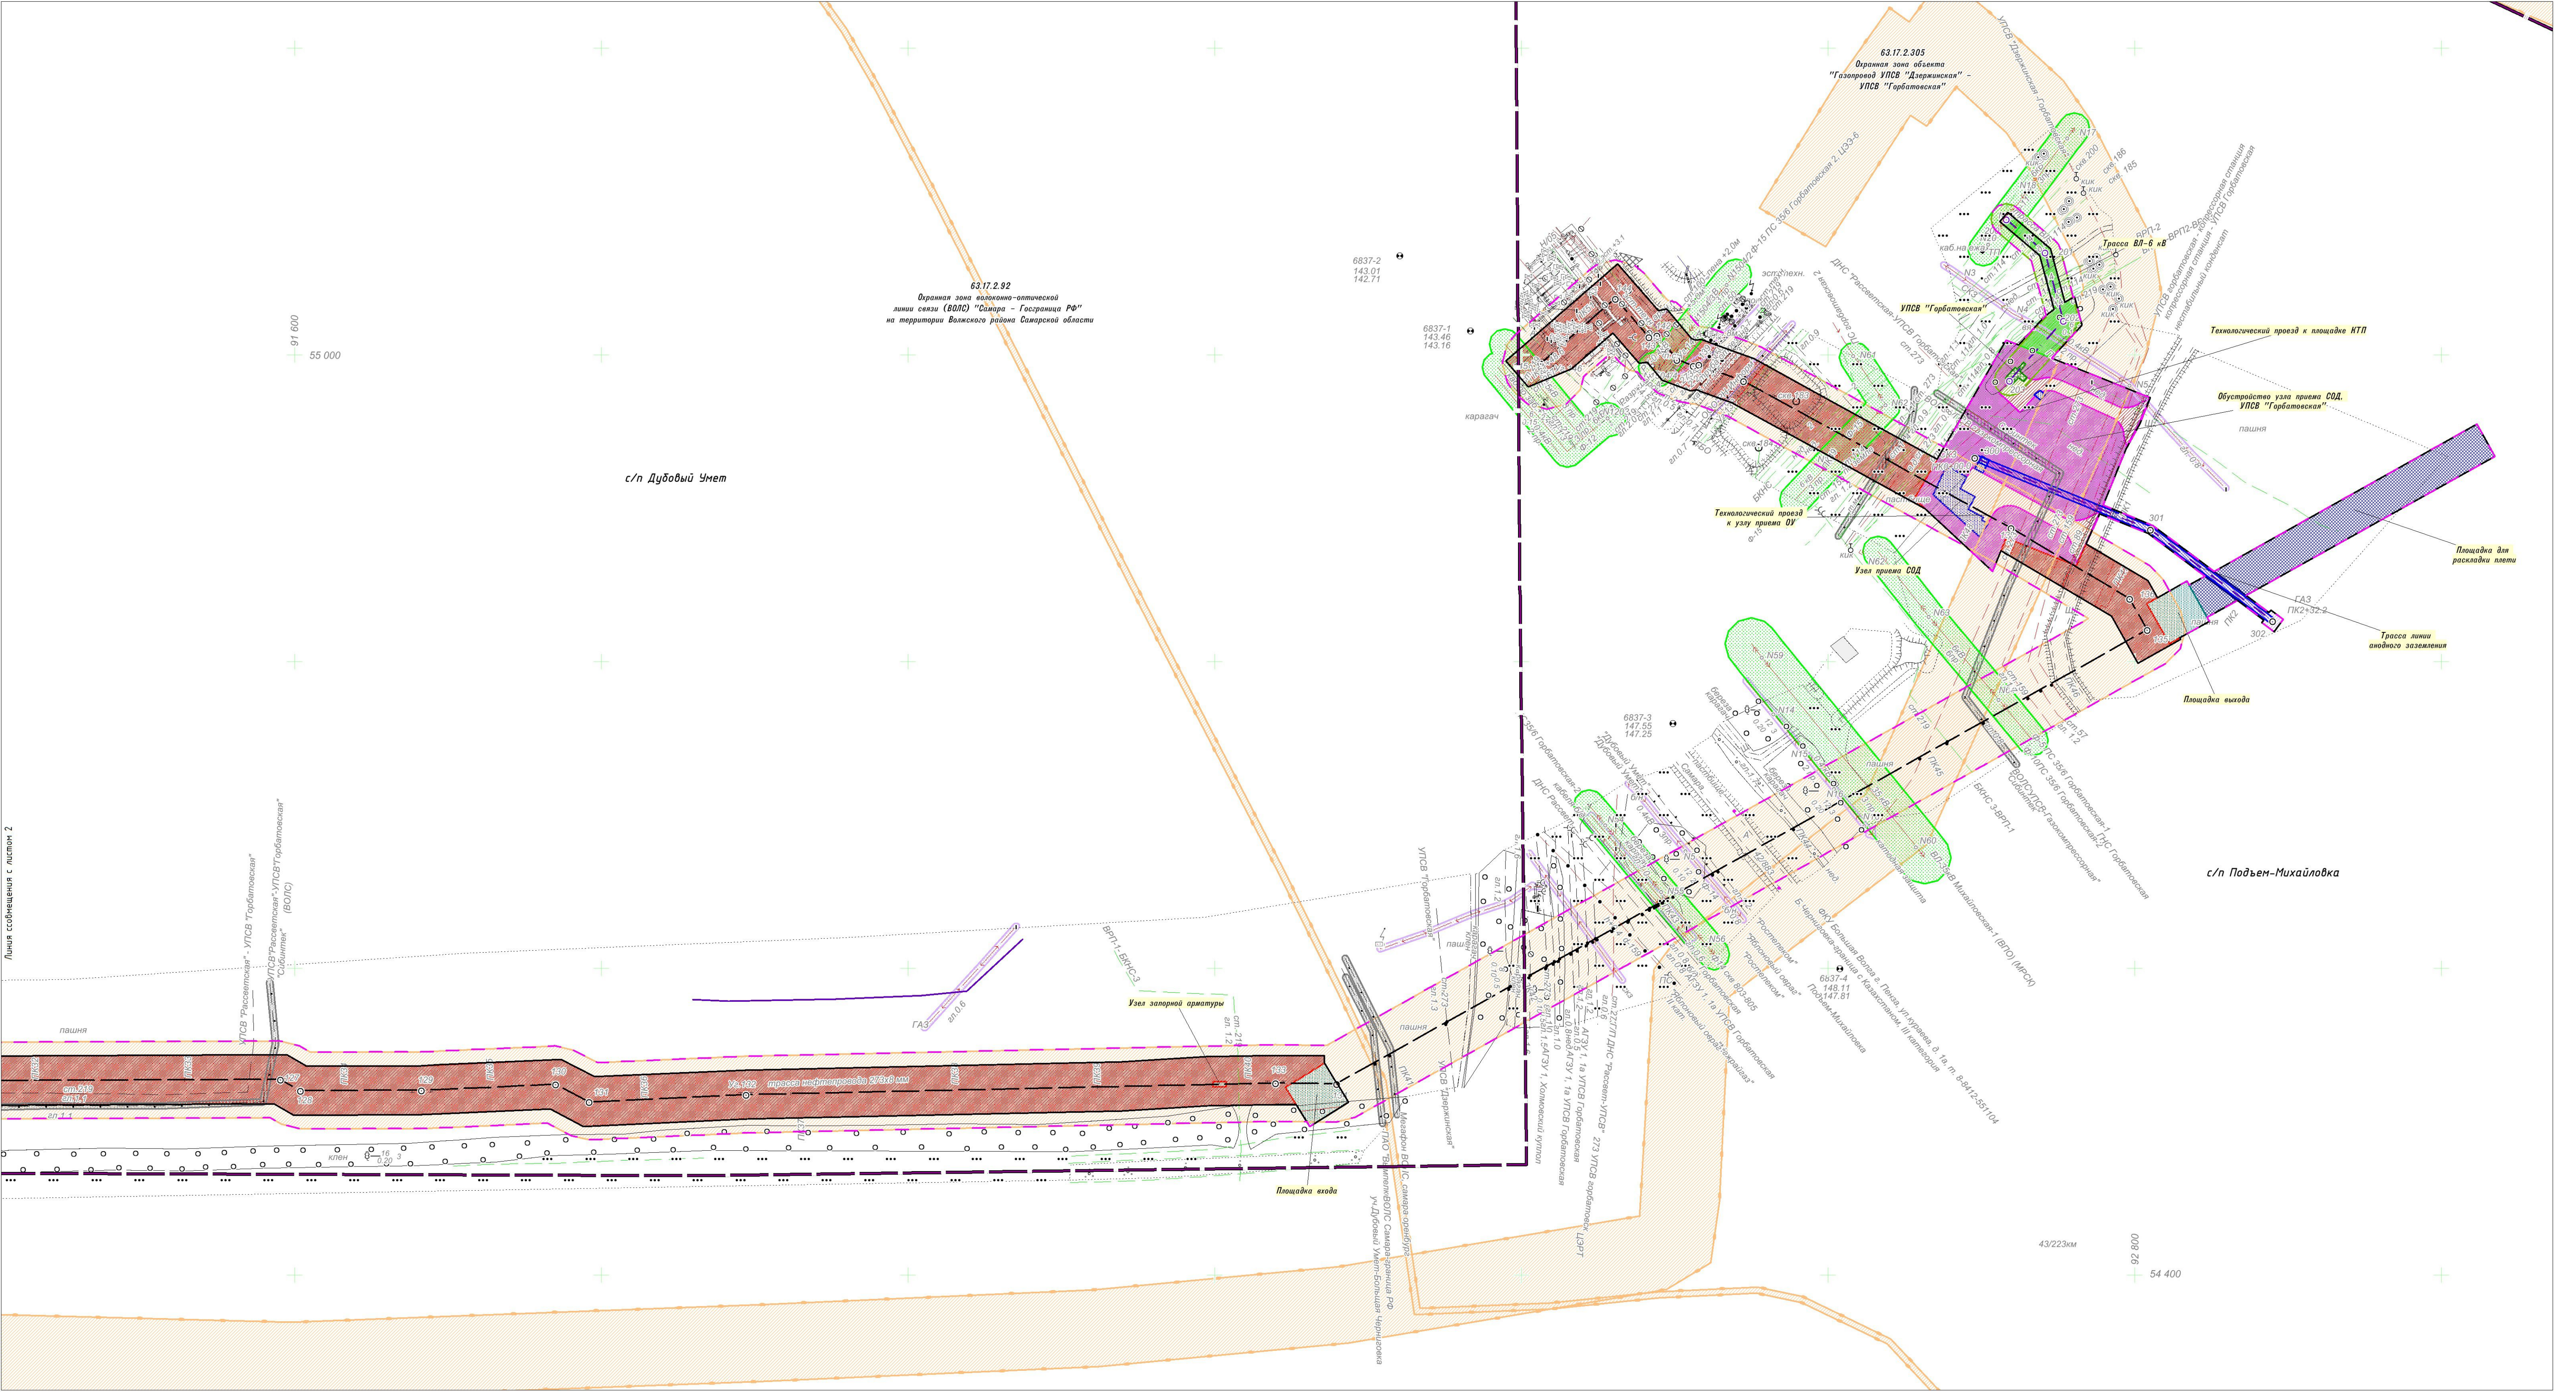

Заказчик: АО «Самаранефтегаз»					6837П "Техническое перевооружение сборного нефтепровода "Пром. Площадка №2 - УПСВ "Горбатовская"", на территории муниципального района Волжский в границах сельских поселений Дубовый Умет и Подъем-Михайловка				
Изм.	Лист	№ документа	Подпись	Дата					
Разработал	Проверил	Проверил	Проверил	Проверил	Раздел 3		Стадия	Лист	Листов
Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть					Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть		П	3	3
Схема границ зон с особыми условиями использования территорий Масштаб М 1:2000					Схема границ зон с особыми условиями использования территорий Масштаб М 1:2000		ООО «СамараНИИнефть»		